Огнестойкий кабель Промрукав (КППР) для систем пожарной и охранной сигнализации, СОУЭ и передачи данных на рабочее напряжение до 300 В, сечением от 0,20 мм² до 6 мм², изготавливаемый по ТУ 27.32.13-001-52715257-2023.

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00755/25.

нг(А)-FRLS — огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке, пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением;

нг(А)-FRLSLTx — огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке, пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения;

нг(А)-FRHF — огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке, не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении.



Скоро в ОКЛ-Промрукав


- Прокладка огнестойкого кабеля Промрукав в кабеленесущих системах серий: ГТ, ЖТ, МР, КП и СТ по гипсокартонным листам (ГКЛ) и гипсоволокнистым листам (ГВЛ), профлисту и сэндвич-панелям, деревянным несущим конструкциям, стальному канату (тросу), а также в обхват металлоконструкций;
- Прокладка огнестойкого кабеля Промрукав в металлических лотках (ЛМ) по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным блокам, профлисту и сэндвич-панелям, а также в обхват металлоконструкций

www.promrukav.ru

Многоканальный телефон:
+7 (495) 969-27-20

vk.com/promrukav

Промрукав

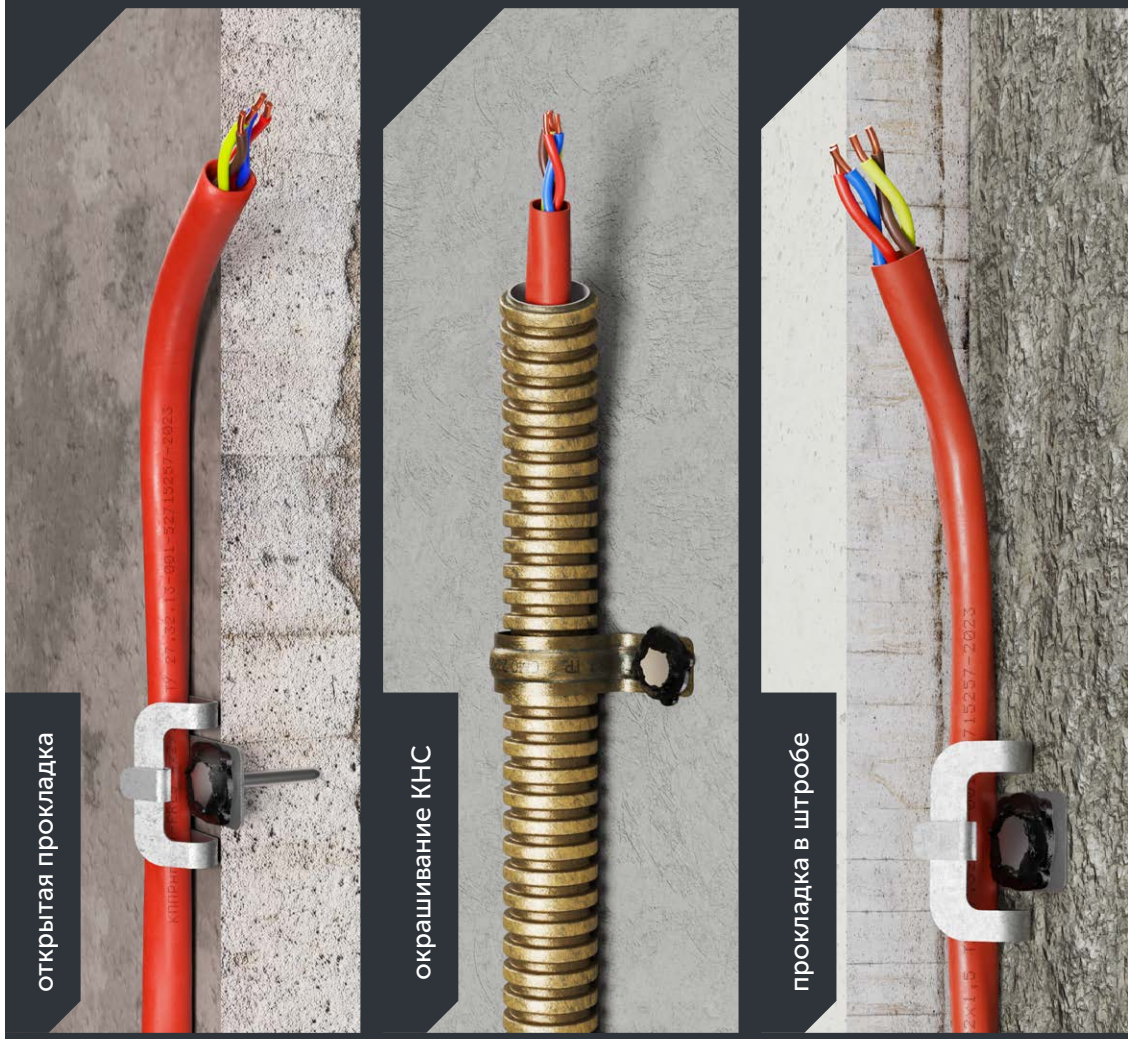

ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ

собственной марки Промрукав

для систем пожарной и охранной сигнализации

Огнестойкая кабельная линия Промрукав (ОКЛ-Промрукав) на основе огнестойкого кабеля Промрукав (КППР) соответствуют требованиям ГОСТ Р 53316-2021 (сертификат соответствия № RQ RU.1303.H00246).

Способы прокладки ОКЛ-Промрукав:

- Открытая прокладка огнестойкого кабеля Промрукав с помощью хомута FR-ПР и прямого монтажа по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным блокам, а также в штробе;
- Прокладка огнестойкого кабеля Промрукав в кабеленесущих системах серии: ГТ, ЖТ, МР, КП и СТ по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным блокам, а также в штробе.

Полная информация о применяемых решениях и сертификатах представлена в каталоге и инструкции по монтажу ОКЛ-ПР, а также ТРМ ОКЛ ПР 001-2020.

Новые решения в ОКЛ-Промрукав:

Возможность окрашивать огнестойкий кабель Промрукав (КППР) и кабеленесущие системы серии: ГТ, ЖТ, МР, КП и СТ декоративными негорючими лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).

Состав ОКЛ-Промрукав:

КППРнг(А)-FR	Огнестойкий кабель Промрукав (КППР)	
Серия КП	Кабельный канал «Промрукав» и аксессуары	от 25×16 до 100×60 мм
Серия ГТ	Гофрированные трубы «Промрукав» из ПВХ, ПП, ПА, ПЛЛ и аксессуары	16÷63 мм
Серия ЖТ	Жесткие трубы «Промрукав» из ПВХ и аксессуары	16÷63 мм
Серия МР	Рукава металлические гибкие негерметичные и герметичные «Промрукав»	6÷50 мм
Серия СТ	Стальные трубы «Промрукав» из оцинкованной и нержавеющей стали	16÷60 мм
Огнестойкие ЭМК	Огнестойкие коробки «Промрукав» серии FR	
Элементы крепления	Элементы крепления для ОКЛ «Промрукав»	

Время сохранения работоспособности ОКЛ-Промрукав согласно ГОСТ Р 53316-2021

Прокладка по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным блокам

ОП	ГТ	ЖТ	МР	СТ	КП
60	90	90	45	45	90

Прокладка в штробе

ОП	ГТ	ЖТ	МР	СТ
76	47	47	121	121


Расшифровка наименований серий ОКЛ Промрукав:

ОП — открытая прокладка
ГТ — в гофрированных трубах
ЖТ — в жёстких трубах
МР — в металлорукаве
КП — в кабельном канале
СТ — в стальных трубах


СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ (УСЛУГ) И СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА «РУССКОЕ КАЧЕСТВО»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 0001593

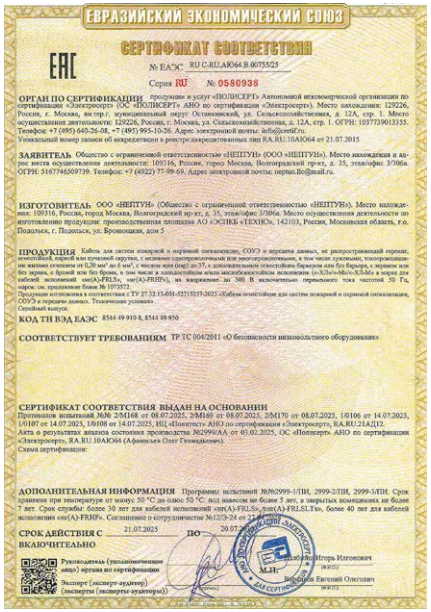
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC