Промрукав
Русский производитель электрики



Универсальные кабельные проходки ИНЗАБАР ХПС-КК ПРОМРУКАВ

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО МОНТАЖУ

О компании

Компания «Промрукав» — это торгово-производственная организация, с 1999 года динамично развивающаяся на рынке кабеленесущих систем. На данный момент является ведущим производителем широкого ассортимента товаров для прокладки и дополнительной изоляции электрических коммуникаций под брендом «Промрукав».

Производственные и складские филиалы в Новочеркасске, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре и Москве, а также развитая дилерская сеть позволяет охватить практически всю территории РФ и Таможенного союза. На данный момент продукцию брендов «Промрукав» и «Строитель» можно приобрести у наших дилеров более чем в 1 300 офисах продаж.

Основное производство находится во Владимирской области на территории более 10 Га и включает в себя цеха общей площадью около 19 700 м², склады сырья и готовой продукции, занимающие более 18 500 м², а также административные здания и сооружения. На нашем предприятии постоянно трудится более 700 квалифицированных работников.

Предприятие оснащено современным отечественным и иностранным оборудованием. При производстве продукции используются современные технологии, осуществляется строжайший контроль в соответствии с системой менеджмента качества ISO 9001-2015. Каждый продукт проходит обязательную сертификацию в соответствии со стандартами Российской Федерации.

Наши изделия проходят шесть уровней проверки в собственной лаборатории. Отдел качества постоянно контролирует выпускаемую продукцию на всех этапах изготовления, упаковки и сдачи на склад. Мы постоянно ищем новые пути оптимального решения задач, связанных с производством, поэтому особое внимание уделяется потребительским свойствам и товарному виду. Всё это обеспечивает высокое качество нашей продукции.

Компания «Промрукав» входит в ассоциацию «Юнискан». Вся выпускаемая продукция имеет штрих-коды, что позволяет автоматизировать и упростить складские и логистические процессы.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТАНДАРТИЗАЦИИ»
Зарегистрирована в едином реестре систем добровольной сертификации
Регистрационный № РОСС RU.31763.04ЖОЭ2

Рег. № VCS-IST.OS3.RU.0001.02.15
Орган по сертификации СДС «МТС» ООО «Парадигма»
Адрес: 191014, г. Санкт-Петербург, Басков пер., д. 13-15, лит. А, пом. 42 Н
тел.: 8 (812) 425-34-39; e-mail: iso.sds@mail.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Рег.№ VCS-IST.SS.RU.0052.01.20

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

применительно к производству изделий из пластика и металла для прокладки проводов и кабелей

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «НЕПТУН»
Юридический адрес: 127055, Москва, ул. Новослободская, дом 14/19, строение 1, Этаж/К/оф П/ПП/1/43
Адрес производства: 601273, Владимирская обл., Судогодский р-н, Павловское с., 259 км а/д М-7
ИНН 7709377597 ОГРН 5167746509739

Дата выдачи: 04.02.2020 Срок действия до: 04.02.2023

Руководитель органа: Малиновский Э.Г.

Эксперт: Анафиев А.Р.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ОБЯЗЫВАЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ ПОДДЕРЖИВАТЬ СОСТОЯНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ В СООТВЕТСТВИИ С ВЫШЕУКАЗАННЫМ СТАНДАРТОМ, ЧТО БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «МТС» И ПОДТВЕРЖДАТЬСЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

Наша деятельность нацелена на освоение новых направлений, сохранение и дальнейшее увеличение достигнутых объёмов производства, повышение качества выпускаемых изделий. Мы непрерывно движемся вперёд, чутко реагируя на пожелания и потребности наших заказчиков. Мы делаем всё, чтобы вам было удобно работать с нашей компанией, и будем рады видеть вас в числе постоянных партнёров.



Общество с ограниченной ответственностью «НЕПТУН»

(ООО «НЕПТУН»)

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор

ООО «НЕПТУН»

_____ А.Б. Авруйский

«___»_____ 2024 г.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ПРОХОДКИ «ИНЗАБАР ХПС-КК ПРОМРУКАВ»

Технический регламент по монтажу универсальных кабельных проходок
ТРМ УКП ИНЗАБАР ХПС-КК ПРОМРУКАВ 001-2024

Дата введения в действие – 28.08.2024

РАЗРАБОТАНО

ООО «НЕПТУН»

2024 г.

Универсальные кабельные проходки «Инзабар Промрукав»
УКП-ПР

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 6
4. СОСТАВ КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОК 7
5. МОНТАЖ 9
6. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 11
ПРИЛОЖЕНИЕ А 13

Универсальные кабельные проходки • Промрукав • УКП-ПР

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий регламент устанавливает состав и правила монтажа универсальных кабельных проходок УКП «ИНЗАБАР ХПС-КК ПРОМРУКАВ», изготавливаемых на основе плиты минераловатной огнестойкой «ИНЗАБАР ХПС-СПО-2В ПРОМРУКАВ», герметика огнезащитного нейтрального силиконового «ИНЗАГЕРМ ХПС ПРОМРУКАВ» и силиконового огнезащитного покрытия «ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-КС ПРОМРУКАВ».

1.2. Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях и сооружениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.

1.3. Проходки кабельные универсальные «ИНЗАБАР ХПС-КК ПРОМРУКАВ» имеют срок службы не менее 60 лет и специально разработаны для:

- выполнения огнестойких универсальных кабельных проходок (огнепреградительных уплотнений) при прохождении кабелей через бетонные и кирпичные стены, сборные вертикальные и горизонтальные перегородки (площадки) толщиной от 100 мм в трубах, отверстиях и проёмах, расположенных как вертикально, так и горизонтально с пределом огнестойкости EIT45… EIT240;

- выполнения огнестойких поясов в лотках, расположенных как вертикально, так и горизонтально с пределом огнестойкости EIT45… EIT240 и обеспечения секционирования по пожару кабельной трассы с заданным пределом огнестойкости.

1.4. Работы по монтажу проходок «ИНЗАБАР ХПС-КК ПРОМРУКАВ» производятся в соответствии с:

- настоящим техническим регламентом;
- заводской документацией;
- документацией, выполненной проектной организацией;
- планом работ, утвержденным в установленном на объекте порядке

1.5. Качество и безопасное выполнение работ по монтажу проходок «ИНЗАБАР ХПС-КК ПРОМРУКАВ» достигается строгим соблюдением норм, условий и последовательности осуществляемых операций, предусмотренных данным техническим регламентом.

1.6. Производство работ по монтажу проходок «ИНЗАБАР ХПС-КК ПРОМРУКАВ» необходимо выполнять в следующей последовательности:

- подготовка проемов;

УКП-ГР

- подготовка материалов и конструкций;

- монтаж проходок «ИНЗАБАР ХПС-КК ПРОМРУКАВ».

1.7. Персонал, который привлекается к монтажу проходок «ИНЗАБАР ХПС-КК ПРОМРУКАВ» должен быть обучен по настоящему техническому регламенту.

Универсальные кабельные проходки Промрукав
УКП-ПР

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

– Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

– ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость»;

– ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»;

– ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».

Универсальные кабельные проходки Промрукав
УКП-ПР

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

КП – Кабельные проходки;

УКП – Универсальные кабельные проходки;

ИНЗАБАР ХПС-СПО-2В ПРОМРУКАВ – Плита минераловатная огнестойкая ИНЗАБАР ХПС-СПО-2В ПРОМРУКАВ ТУ 5767-012-05501445-2016

ИНЗАГЕРМ ХПС ПРОМРУКАВ – Герметик огнезащитный нейтральный силиконовый ИНЗАГЕРМ ХПС ПРОМРУКАВ ТУ 2513–003–05501445–2016

ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-КС ПРОМРУКАВ – Силиконовое огнезащитное покрытие ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-КС ПРОМРУКАВ ТУ 20.30.22-013-05501445-2021

Помещение – помещение, в котором выполняется монтаж проходок «ИНЗАБАР ХПС-КК ПРОМРУКАВ»

Универсальные кабельные проходки ● Промрукав ● УКП-ПР

4. СОСТАВ КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОК

4.1. Плита минераловатная огнестойкая «ИНЗАБАР ХПС-СПО-2В ПРОМРУКАВ» выпускаемая по ТУ 5767-012-05501445-2016:

Срок службы	Не менее 60 лет
Предел огнестойкости	IET45–IET240
Условия эксплуатации	Всепогодная эксплуатация
	Высокая стойкость к воздействию агрессивных сред
	Радиационная и сейсмическая стойкость
Сертификация	Соответствует ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения"
Состав	Плита каменной ваты с плотностью не менее 150 кг/м^3
Размер	1000x600x150 мм
Артикул	PR08.26429

4.2. Герметик огнезащитный нейтральный силиконовый «ИНЗАГЕРМ ХПС ПРОМРУКАВ» выпускаемый по ТУ 2513–003–05501445–2016

Срок службы	Не менее 40 лет
Предел огнестойкости	IET45–IET240
Условия эксплуатации	Высокая стойкость к воздействию агрессивных сред
	Диапазон рабочих температур от -60°С до +250 °С
	Допустимая температура при нанесении не ниже -5°С
	Радиационная и сейсмическая стойкость
Сертификация	Соответствует ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения"
Комплект поставки	Картридж 400 мл 0,4 кг
Артикул	PR08.26427

4.3. Металлические лотки перфорированные и неперфорированные шириной от 50 мм до 600 мм, с высотой борта от 50 мм до 100 мм, лестничные шириной от 100 мм до 600 мм, с высотой борта от 50 мм до 100 мм, проволочные шириной от 50 мм до 600 мм, с высотой борта от 30 мм до 100 мм, выпускаемые по ТУ 25.11.23-001-52715257-2019.

4.4. Трубы гибкие гофрированные из поливинилхлорида (ПВХ) для электромонтажных работ, выпускаемые по ТУ 22.21.29-001-52715257-2017.

4.5. Трубы гибкие гофрированные из полипропилена (ПП) для электромонтажных работ, выпускаемые по ТУ 22.21.29-007-52715257-2017.

4.6. Трубы гибкие гофрированные из полиамида (ПА) для электромонтажных работ, выпускаемые по ТУ 22.21.29-008-52715257-2017.

4.7. Трубы гибкие гофрированные электроизоляционные безгалогенные (HF) и негорючие (НГ) из полиолефинов (ПЛЛ), выпускаемые по ТУ 27.90.12-001-52715257-2018.

4.8. Трубы гладкие жесткие из поливинилхлорида для электромонтажных работ и аксессуары для труб, выпускаемые по ТУ 22.21.21-001-52715257-2017.

4.9. Трубы металлические для электромонтажных работ, диаметром от 12 мм до 108 мм, выпускаемые по ТУ 25.99.29-003-52715257-2021.

4.10. Силиконовое огнезащитное покрытие «ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-КС ПРОМРУКАВ» выпускаемое по ТУ 20.30.22-013-05501445-2021.

Срок службы	До 60 лет
Предел огнестойкости	IET45–IET240
Условия эксплуатации	Всепогодная эксплуатация
	Диапазон рабочих температур от -60°С до +250 °С
	Допустимая температура при нанесении не ниже -20°С
	Высокая стойкость к воздействию агрессивных сред
	Радиационная и сейсмическая стойкость
Сертификация	Соответствует ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения"
Комплект поставки	Металлическое ведро 15 кг
Артикул	PR08.26428

Объем поставки монтажных материалов на 1 м^2 защищаемой площади проема определяется в соответствии со следующими нормами расхода (поставляется комплектно):

Таблица №1

Предел огнестойкости, IET	Глубина заделки не менее, мм	Толщина слоя «ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-КС ПРОМРУКАВ» не менее, мм	Длина участка нанесения «ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-КС ПРОМРУКАВ» на кабеле не менее, мм	Плита минераловатная огнестойкая 1000х600х150 мм «ИНЗАБАР ХПС-СПО-2В ПРОМРУКАВ», м^2	Масса покрытия «ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-КС», кг	Герметик огнезащитный нейтральный силиконовый 400 мл «ИНЗАГЕРМ ХПС ПРОМРУКАВ», кг
45	150^{+10}	$1,0^{+0,1}$	100^{+10}	1	6,2	15,1
60	150^{+10}	$1,0^{+0,1}$	100^{+10}	1	6,2	15,1
90	150^{+10}	$1,0^{+0,1}$	100^{+10}	1	6,2	15,1
120	200^{+10}	$2,0^{+0,2}$	200^{+10}	1	12,4	20,1
150	200^{+10}	$2,0^{+0,2}$	200^{+10}	1	12,4	20,1
180	250^{+10}	$2,5^{+0,2}$	300^{+10}	1	18,6	25,2
240	300^{+10}	$2,5^{+0,2}$	300^{+10}	1	22,3	30,2

5. МОНТАЖ

5.1. Проверить соответствие идентификации по этикетке на упаковке и место монтажа на строительной конструкции. Поверить идентификацию и паспорта качества на монтажные материалы для изготовления проходки ИНЗАБАР ХПС-КК ПРОМРУКАВ.

5.2. Провести измерение участка, заполненного кабелем и свободного от кабелей.

5.3. В соответствии с проведёнными измерениями, продольно вырезать во фрагменте плиты минераловатной огнестойкой «ИНЗАБАР ХПС-СПО-2В ПРОМРУКАВ» соответствующий сегмент, позволяющий беспрепятственно его установить в лотке с проложенными кабелями. Допускается множественное изготовление сегментов плиты минераловатной огнестойкой «ИНЗАБАР ХПС-СПО-2В ПРОМРУКАВ» по контуру просвета проёма с последующий их склейкой на герметик огнезащитный нейтральный силиконовый «ИНЗАГЕРМ ХПС ПРОМРУКАВ».

5.4. Подготовить герметик огнезащитный нейтральный силиконовый «ИНЗАГЕРМ ХПС ПРОМРУКАВ» в соответствии с разделом «способ применения», указанным на этикетке на картридже.

5.5. Нанести герметик огнезащитный нейтральный силиконовый «ИНЗАГЕРМ ХПС ПРОМРУКАВ» на внутреннюю поверхность проёма слоем 0,5 мм (расход 0,7 кг/м^2 поверхности). Контроль слоя герметика осуществлять либо по указанному расходу, либо «гребенкой».

5.6. Установить фрагмент плиты минераловатной огнестойкой «ИНЗАБАР ХПС-СПО-2В ПРОМРУКАВ» по сечению лотка в местах отсутствия кабелей.

5.7. Провести герметизацию прохода электрических кабелей через огнестойкую проходку на всю глубину заделки (глубина заделки по таблице 1 настоящего технического регламента) герметиком огнезащитным нейтральным силиконовым «ИНЗАГЕРМ ХПС ПРОМРУКАВ».

5.8. Осуществить сушку герметика огнезащитного нейтрального силиконового «ИНЗАГЕРМ ХПС ПРОМРУКАВ». Срок сушки 24 часа.

5.9. Подготовить силиконовое огнезащитное покрытие «ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-КС ПРОМРУКАВ» в соответствии с разделом «способ применения», указанным на этикетке на ведре.

5.10. Осуществить нанесение силиконового огнезащитного покрытия «ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-КС ПРОМРУКАВ» на кабели на нормативное расстояние от заделки и внешние торцевые части проходки (параметры нанесения по таблице 1 настоящего технического регламента). При нанесении допускается нахлест на металлические детали лотка.

УКП-ГР

5.11. Контроль слоя покрытия осуществлять «гребенкой»

5.12. Осуществить сушку ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-КС ПРОМРУКАВ. Срок сушки 24 часа.

5.13. Осуществить приёмку и сдачу огнестойкой проходки «ИНЗАБАР ХПС-КК ПРОМРУКАВ» в эксплуатацию.

Универсальные кабельные проходки • Промрукав • УКП-ПР

6. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Упаковка производиться по ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка», соответствует:

- в части от воздействия климатических факторов внешней среды КУ-2;
- в части типа внутренней упаковки: ВУ-II.

6.2. Условия транспортирования проходок «ИНЗАБАР ХПС-КК ПРОМРУКАВ» соответствуют:

- в части воздействия механических факторов - по ГОСТ 25804.7.83 (пункт 1.7);
- в части воздействия климатических факторов - категории «9(ОЖ1)» по ГОСТ 15150-69 для сухого так и для влажного климата, в том числе и атмосферы типа IV (приморско-промышленная).

6.3. Условия хранения проходок «ИНЗАБАР ХПС-КК ПРОМРУКАВ» соответствуют категории «9(ОЖ1)» по ГОСТ 15150-69 сухого так и для влажного климата, в том числе и атмосферы типа IV (приморско-промышленная).

6.4. Перевозка допускается любым видом транспорта.

6.5. Срок хранения проходок «ИНЗАБАР ХПС-КК ПРОМРУКАВ» 2 (два) года с момента отгрузки и до ввода в эксплуатацию.

УКП-ПР
Национальные кабельные проходки Промрукав

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Каждая партия материалов для проходок «ИНЗАБАР ХПС-КК ПРОМРУКАВ» поставляется с сертификатом качества.


7.2. Гарантийный срок проходок «ИНЗАБАР ХПС-КК ПРОМРУКАВ» 2 (два) года с даты ввода в эксплуатацию.

Универсальные кабельные проходки Промрукав
УКП-ПР


ПРИЛОЖЕНИЕ А

Универсальная кабельная проходка «ИНЗАБАР ХПС-КК ПРОМРУКАВ» с использованием плиты минераловатной огнестойкой «ИНЗАБАР ХПС-СПО-2В ПРОМРУКАВ», герметика огнезащитного нейтрального силиконового «ИНЗАГЕРМ ХПС ПРОМРУКАВ» и силиконового огнезащитного покрытия «ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-КС ПРОМРУКАВ»

Вариант №1. С использованием металлических лотков

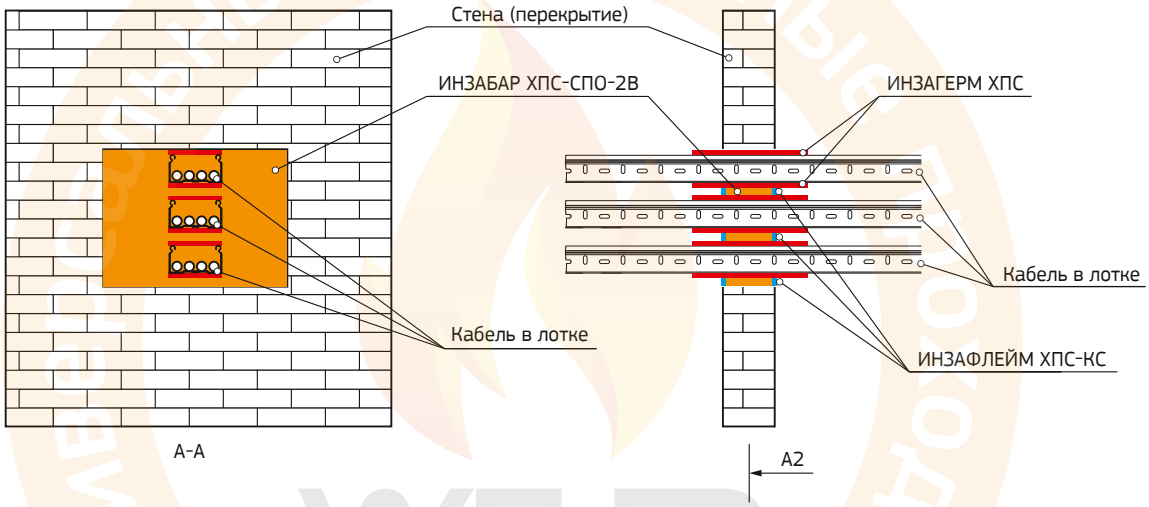


Вариант №2. С использованием закладных труб

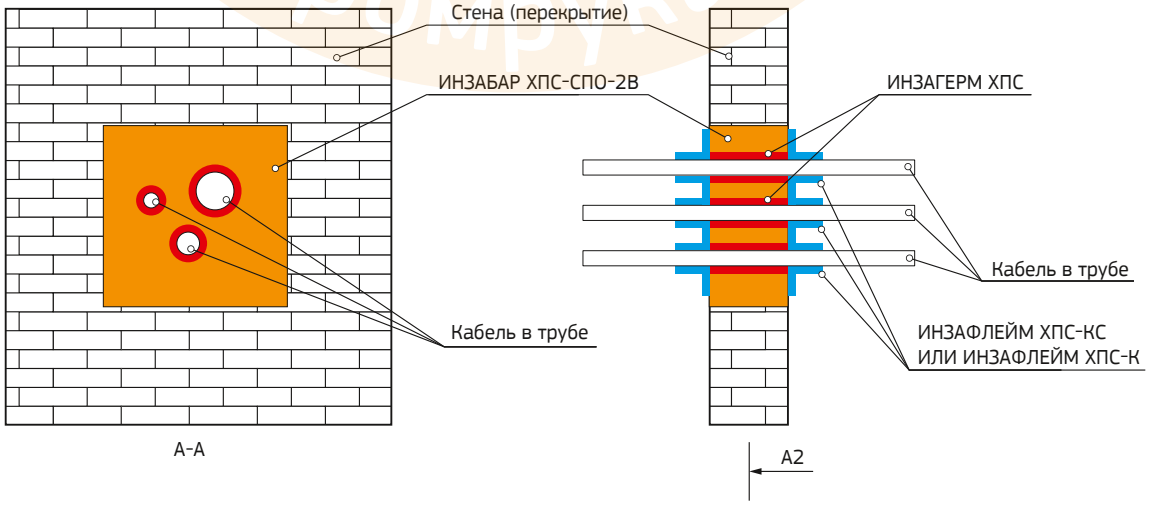

УКП-ПР

Вариант №3. Без использования КНС

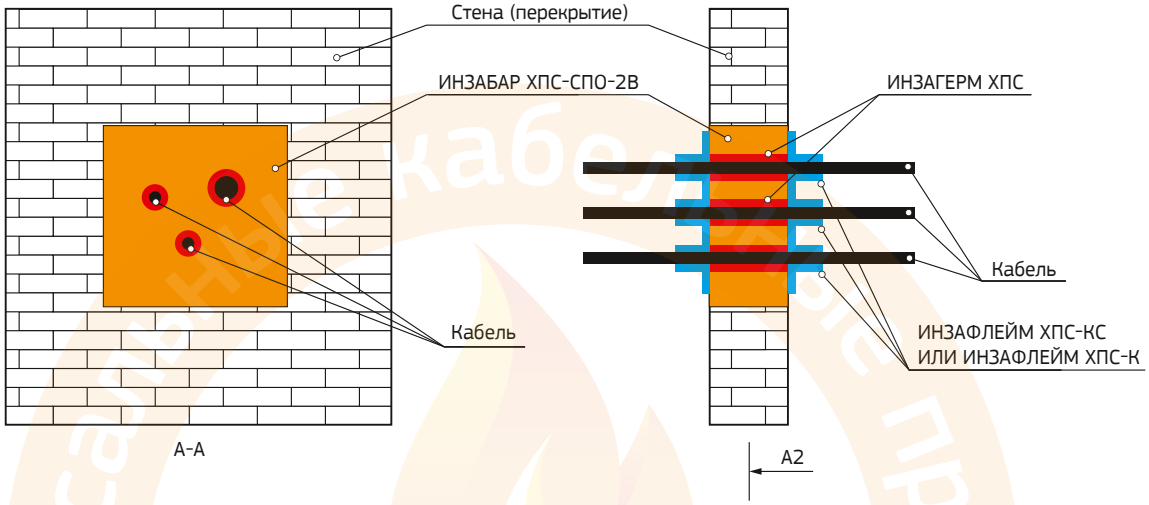

УКП-ПР
Универсальные кабельные проходки Промрукав

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00390/22

Серия RU № 0417259

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 65, стр.1; 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АТОМИНОПРОМ. Место нахождения: 115419, Россия, г. Москва, улица Орджоникидзе, дом 11 строение 11, помещение IV комната 2 этаж 2. Место осуществления деятельности: 140102, Россия, Московская область, город Раменское, улица Сосновый бор, 4а.
ОГРН: 5167746307933. Телефон: +7 (495) 744-60-50. Адрес электронной почты: info@atominoprom.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АТОМИНОПРОМ. Место нахождения: 115419, Россия, г. Москва, улица Орджоникидзе, дом 11 строение 11, помещение IV комната 2 этаж 2. Место осуществления деятельности: 140102, Россия, Московская область, город Раменское, улица Сосновый бор, 4а.

ПРОДУКЦИЯ

Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями: проходки кабельные универсальные ИНЗАБАР ХПС-КК:
- ИНЗАБАР ХПС-КК-1/1/0(0)-D-4,0 (где D – диаметр отверстия от 32 мм до 160 мм);
- ИНЗАБАР ХПС-КК-2/1/0(0)-AxB-4,0 (где А - ширина проёма от 50 мм до 2100 мм, В - высота проёма от 50 мм до 2100 мм).
Состав: см. приложение, бланк № 0896360.
Предел огнестойкости IET 240 при глубине заделки не менее 300 мм.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 23.20.12-002-05501445-2021 «Проходки кабельные универсальные «ИНЗАБАР ХПС-КК», монтаж согласно технологической инструкции «Технологическая инструкция ИНЗАБАР-ТИ» с изменением № 01.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6806 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№2/К221 от 05.12.2022, 2/К222 от 05.12.2022, Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.21АД12.
Акта о результатах анализа состояния производства №2650/АА от 09.11.2022, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость» (раздел 4). Срок хранения продукции – 2 (два) года с момента отгрузки и ввода в эксплуатацию. Условия хранения продукции соответствуют категории «9(ОЖ1)» по ГОСТ 15150-69 для сухого и влажного климата атмосферы тип IV (приморско-промышленная). Срок службы продукции – 60 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 08.12.2022 **ПО** 07.12.2027
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Чесноков Сергей Борисович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Данилиш Игорь Илгонович (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00390/22

Серия RU № 0896360

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКЦИИ, НА КОТОРУЮ ВЫДАН СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
6806 90 000 0	Проходки кабельные универсальные ИНЗАБАР ХПС-КК-1/1/0(0)-D-4,0 (где D – диаметр отверстия от 32 мм до 160 мм), состоящие из: - огнестойких минераловатных плит ИНЗАБАР ХПС-СПО-2В, (ТУ 5767-012-05501445-2016, изготовитель – ООО «АТОМИНОПРОМ»), плотностью не менее 150 кг/м³, толщина плиты 300 мм; - клея огнестойкого силиконового «ИНЗАКЛЕЙ ХПС» (ТУ 2310-005-05501445-2016, изготовитель – ООО «АТОМИНОПРОМ»); - герметика огнезащитного нейтрального «ИНЗАГЕРМ ХПС» (ТУ 2513-003–05501445-2016, изготовитель–ООО «АТОМИНОПРОМ», заделка на всю глубину проходки 300 мм); - огнезащитного силиконового покрытия «ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-КС» (ТУ 20.30.22-013-05501445-2021, изготовитель – ООО «АТОМИНОПРОМ», нанесение с двух сторон на кабели по 300 мм от края проходки, при толщине сухого слоя 2,5 мм. При глубине заделки не менее 300 мм имеют предел огнестойкости IET 240 и коэффициент снижения длительного допустимого тока на кабелях не менее 1,0	ТУ 23.20.12 – 002 – 05501445 – 2021 "Проходки кабельные универсальные «ИНЗАБАР ХПС-КК»" и «Технологическая инструкция ИНЗАБАР-ТИ» с изменением № 01
6806 90 000 0	Проходки кабельные универсальные ИНЗАБАР ХПС-КК-2/1/0(0)-AxB-4,0 (где A - ширина проёма от 50 мм до 2100 мм, B - высота проёма от 50 мм до 2100 мм), состоящие из: - огнестойких минераловатных плит ИНЗАБАР ХПС-СПО-2В, (ТУ 5767-012-05501445-2016, изготовитель – ООО «АТОМИНОПРОМ»), плотностью не менее 150 кг/м³, толщина плиты 300 мм; - клея огнестойкого силиконового «ИНЗАКЛЕЙ ХПС» (ТУ 2310-005-05501445-2016, изготовитель – ООО «АТОМИНОПРОМ»); - герметика огнезащитного нейтрального «ИНЗАГЕРМ ХПС» (ТУ 2513-003–05501445-2016, изготовитель–ООО «АТОМИНОПРОМ», заделка на всю глубину проходки 300 мм); - огнезащитного силиконового покрытия «ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-КС» (ТУ 20.30.22-013-05501445-2021, изготовитель – ООО «АТОМИНОПРОМ», нанесение с двух сторон на кабели по 300 мм от края проходки, при толщине сухого слоя 2,5 мм). При глубине заделки не менее 300 мм имеют предел огнестойкости IET 240 и коэффициент снижения длительного допустимого тока на кабелях не менее 1,0	ТУ 23.20.12 – 002 – 05501445 – 2021 "Проходки кабельные универсальные «ИНЗАБАР ХПС-КК»" и «Технологическая инструкция ИНЗАБАР-ТИ» с изменением № 01

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Чесноков Сергей Борисович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Далбинд Игорь Илгонович (Ф.И.О.)

Многоканальный телефон:
+7 (495) 969-27-20

Техническая поддержка:

Поддержка проектировщиков и ОКЛ:
+7 (495) 969-27-20, доб. 267

Технические вопросы по продукции:
+7 (495) 969-27-20, доб. 347, 420, 242

Департамент продаж:

Многоканальный телефон:
+7 (495) 969-27-20, доб. 246

www.promrukav.ru

vk.com/promrukav

Все материалы, включая любые текстовые и графические элементы, размещенные в этом издании, являются объектами авторского права.
Копирование, в том числе частичное, запрещено.
Нарушение авторских прав контролируется и преследуется по закону.

Редакция 2025-01